


ROZDZIELNICA T07

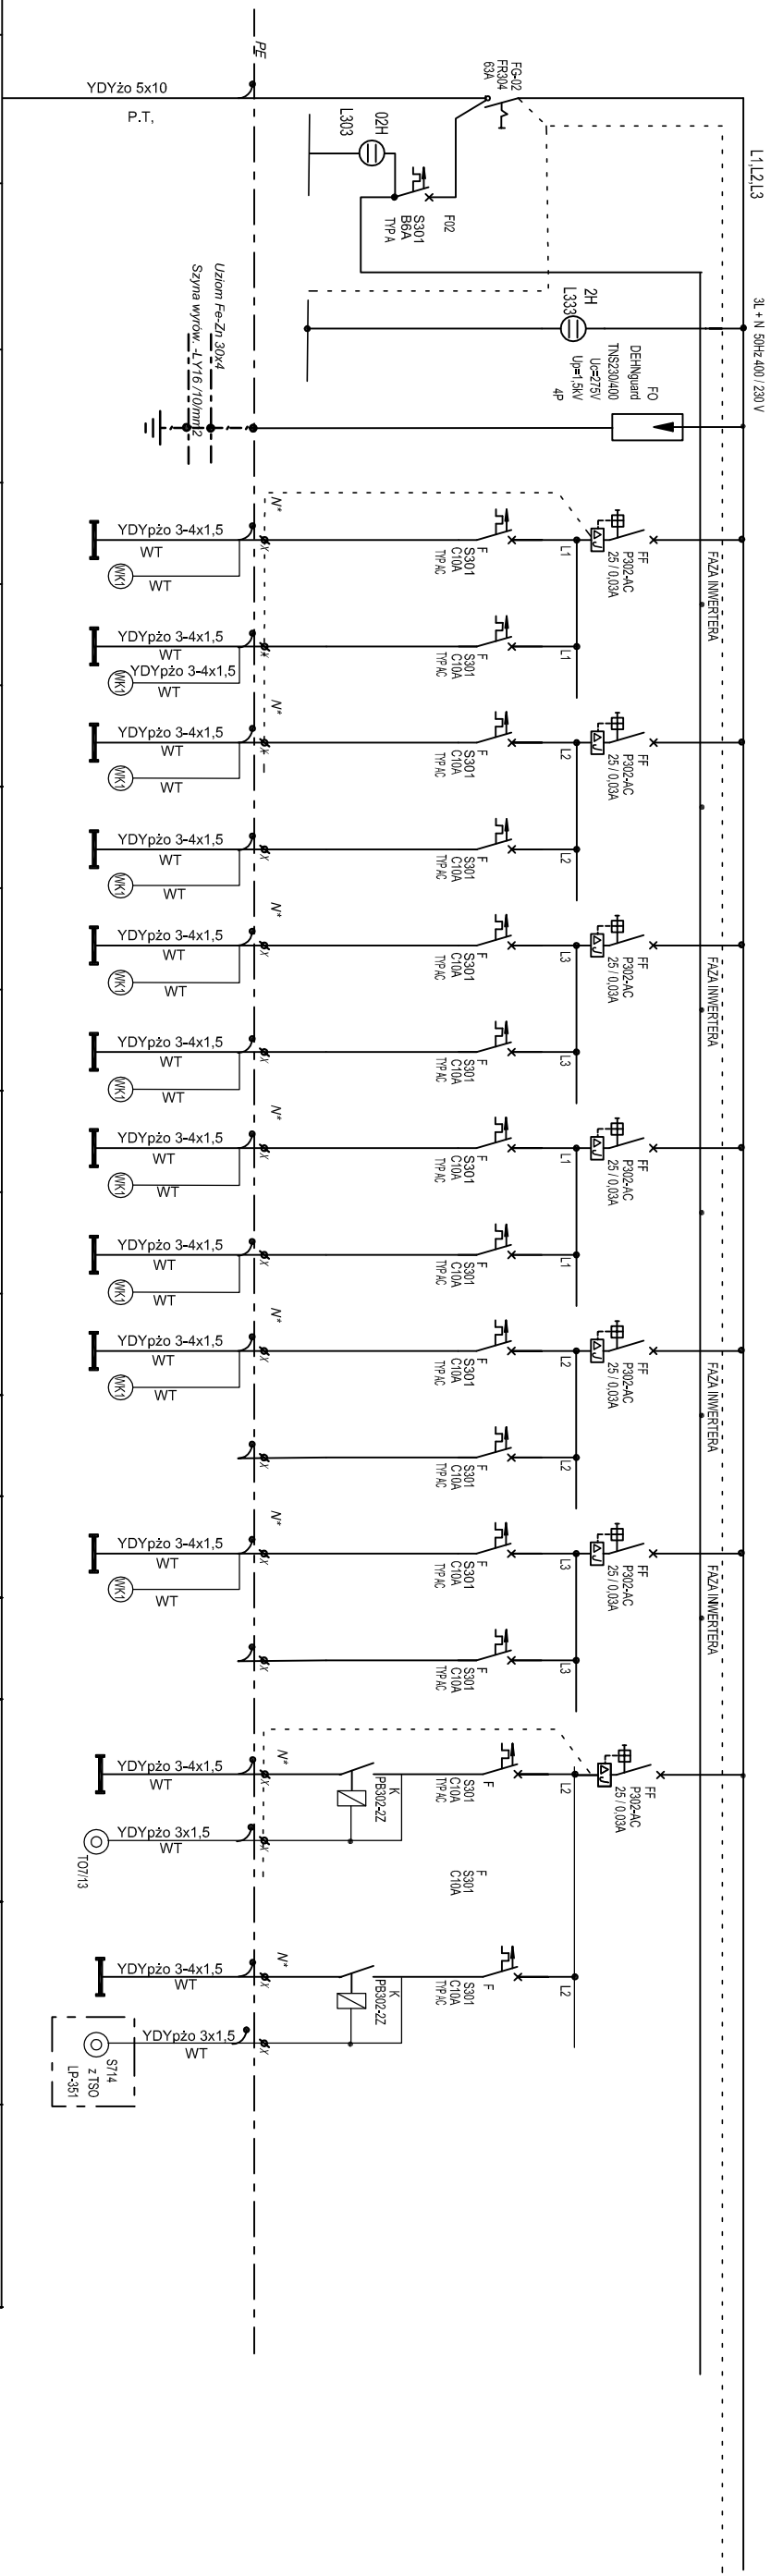

MOC (kW)	ILOŚĆ ODB.	NAZWA POLA	
$P_{osw} = 3,7 \text{ kW}$ $P_{ogn} = 10,55 \text{ kW}$ $P_{KL} = 5,5 \text{ kW}$		ZASILANIE RG	
		SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	
		OCHRONA PRZEPIECIOWA	
0,173	4	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2.28, 29	TO7/1
0,173	4	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2.30;2.31	TO7/2
0,173	4	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2.32;2.33	TO7/3
0,173	4	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2.34;2.35	TO7/4
0,173	4	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2.36;2.37	TO7/5
0,173	4	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2.38;2.39	TO7/6
0,173	4	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2.40;2.41	TO7/7
0,324	11	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2.42;2.43;2.44;2.27	TO7/8
0,88	8	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2,24	TO7/9
		OBW. OŚWIETL. rez	TO7/10
0,77	8	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2.25;2.26	TO7/11
		OBW. OŚWIETL. rez	TO7/12
0,26	5	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2.22 KOMUNKACJA	TO7/13
		ZAL. OBW. OŚWIETL. LOKALNE	
0,26	5	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2.22 KOMUNKACJA	TO7/14
		ZAL. OBW. OŚWIETL. Z TSO	

NAZWA I ADRES OBIEKTU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA SZKOLENIOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WÓLCIE MILANOWSKIEJ GM. NOWA SŁUPIA DZ. NR EW. 37				P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA JERZY PARTAKA UL. KLONOWA 55 a/1, 25-553 KIELCE TEL./FAX. 041-366-40-73 MOB. 512-297-198 e-mail: pprob.j.portykd@neostrada.pl		
INWESTOR ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH, UL. HANKI SAWICKIEJ 42						
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWN:	DATA	PDPIS	SIADUM	SKALA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ryszard Sierant	KL-322/88	03.2009		PROJEKT WYKONAWCZY.	
OPRACOWAŁ:					BRANŻA:	NR RYSUNKU:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jarosław Piosecki	KL-127/90	03.2009		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	IE.25
PRZEMOŁOT RYSUNKU						
Schemat zasilania obwodów z rozdzielniczy TO-7						